



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


**Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен**

изх. № 5754

Плевен, ...11. 2014 г.

ДО

**Г-Н ИВО АНДРЕЕВ
РЪКОВОДИТЕЛ ПП
ЯЗОВИРЕН РАЙОН „ПЕТРОХАН”
3520, с. Бързия
Община Берковица
Област Монтана**

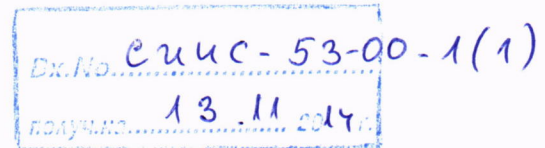

КОПИЕ ДО:

**Г-Н МИЛЧО ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ”,
«НЕК» ЕАД
ул. „Лавеле” №26
1000, гр. София
Столична община
Област София град**

**Г-Н ЛЮБОМИР ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА
ул. „Юлиус Ирасек” № 4, п.к. 55
3400, гр.Монтана
Община Монтана
Област Монтана**

**Г-ЖА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ✓
пл. „Йордан Радичков” № 4
3500, гр. Берковица
Община Берковица
Област Монтана**



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bDDR.org, web: [www. bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)



Г-ЖА НИНА ПЕТКОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА

пл. "Жеравица" №1
3400, гр. Монтана
Община Монтана
Област Монтана

На Ваш изх.№99/06.11.2014 г.

Относно: Изпълнение на профилактика на Слабонапорен канал «Клисура»

УВАЖАЕМИ Г-Н АНДРЕЕВ,

Във връзка с Ваше писмо с наш вх. №5754/06.11.2014 г. за извършване на ежегоден оглед, поставяне на предпазна решетка в основата на водна кула "Клисура" и подобряване на водоплътността на дилатационна фуга на мост- канал №3, Ви **УВЕДОМЯВАМЕ:**

Заявената дейност налага източване на изравнителния басейн до минимално водно ниво. Дейността не води до изменение на условията, посочени в разрешителното за водовземане за ВЕЦ "Клисура" РВ №100826/18.02.2005 г. и Решение за изменение №99/16.06.2008 г.

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен (БДУВДР) на основание **чл. 58, ал. 1, т. 1** от Закона за водите **не възразява** да изпразните изравнителя за да извършите предвидената профилактика включваща огледи, поставяне на предпазна решетка в основата на водна кула "Клисура" и подобряване на водоплътността на дилатационна фуга на мост-канал №3, **спазвайки следните условия:**

1. Да се спре подаването на вода в изравнителя.
2. Предварително енергийно да се преработи наличната вода в изравнителя до кота неизползваем обем.
3. Да се спазва представения график за източване на водата от неизползваемия обем на изравнителя.
4. Да се извършат само посочените дейности.
5. При изгребване на утайки от дъното на изравнителя, същите да се депонират на място, определено от Община Берковица и съгласувано с РИОСВ гр. Монтана.

